

WAS IST VOR DER PRÜFUNG VON PROPANGASTANK UND/ODER -LEITUNGEN ZU TUN?

Wenn Sie diese Bedingungen erfüllen und am Tag der Prüfung anwesend sind, kann die zugelassene Prüfstelle die Prüfung sowohl des Tanks als auch der Leitungen durchführen, und Sie vermeiden zusätzliche Kosten (für eine unnötige Fahrt).



Gibt es einen freien Zugang zum Tank und zu allen Gasgeräten?


Stellen Sie sicher, dass der Tank frei zugänglich ist und der Prüfer Zugang zu allen Gasgeräten im Haus/Gebäude hat.



Habe ich alle erforderlichen Dokumente?

Ist Ihre Meldung bei der Gemeinde noch gültig? Bitte beachten Sie: in Wallonien muss die Meldung nach 10 Jahren erneuert werden. In Flandern gilt sie oft für einen längeren Zeitraum. Haben Sie noch ein gültiges Rohrleitzertifikat für die gesamte Anlage? Und schließlich: haben Sie noch einen gültigen Prüfbericht für die Rohrleitungen (Gültigkeitsdauer 5 Jahre)?

Druckbegrenzer mit Messpunkt vorhanden

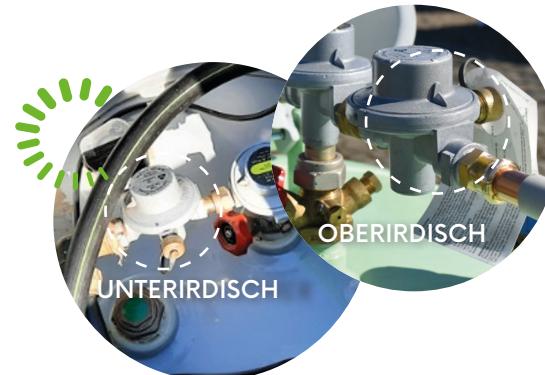

Gibt es einen Druckbegrenzer mit Messpunkt?

Der Prüfer muss in der Lage sein, ein Druckmessgerät an der Messpunkt anzuschließen, um die Leitungen auf Druckverluste zu überprüfen. Prüfen Sie, ob am Tank ein Druckbegrenzer mit Messpunkt vorhanden ist. Wenn nicht, wenden Sie sich an Ihren Installateur und lassen Sie das ändern.



Unterirdischer Tank mit Invisia

Ihr Installateur hat bei der Installation des Invisia normalerweise ein T-Stück oder einen Messpunkt angebracht.

Gashähne geschlossen?

Um zu prüfen, ob die Gasleitung undicht ist, wird sie für eine gewisse Zeit unter Druck gesetzt. Daher werden der Service-Hahn und die Absperrhähne geschlossen. Wir bitten Sie, auch den Absperrhahn an allen Gasgeräten im Haus zu schließen. Dies erleichtert die Wiederinbetriebnahme Ihrer Gasanlage. Sollte dieser Neustart der Installation nach der Inspektion nicht gelingen, müssen Sie Ihren Installateur beauftragen, die Gasgeräte neu einzustellen.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.