

WAT TE DOEN VOOR DE KEURING VAN DE PROPAANGASTANK EN DE LEIDINGEN?

Voldoe je aan deze voorwaarden en ben je aanwezig op de dag van de keuring, dan kan het erkend keuringsorganisme de controle van de tank en/of de leidingen uitvoeren en jij hebt geen bijkomende kosten (vanwege een nutteloze verplaatsing).





Is er vrije toegang tot de tank en tot alle gastoestellen?

Zorg ervoor dat de tank vrij toegankelijk is en dat de keurder toegang heeft tot elk gastoestel in de woning / het gebouw.

Heb ik alle nodige documenten?

Is je melding bij de gemeente nog geldig? Let op: in Wallonië moet de melding na 10 jaar hernieuwd worden. In Vlaanderen geldt die vaak voor een langere periode. Heb je nog een geldig pijpleidingenattest voor heel de installatie? En ten slotte, heb je nog een geldig verificatierapport van de leidingen (looptijd is 5 jaar)?

De drukbegrenzer met meetpunt

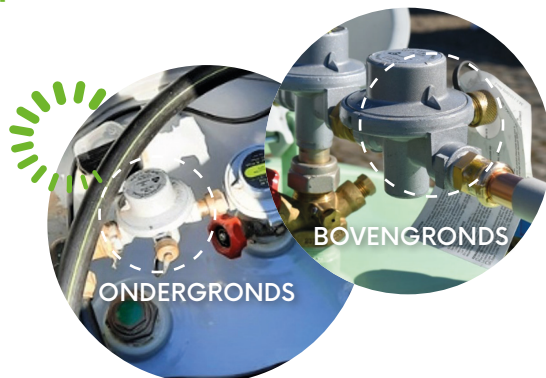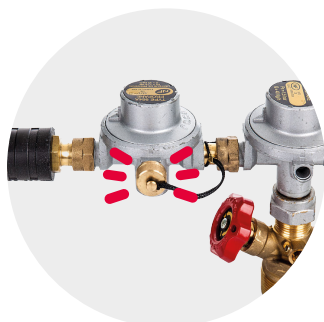

Is er een drukbegrenzer met meetpunt?

De keurder moet een drukmeter op het meetpunt kunnen aansluiten om de leidingen te controleren op drukverliezen. Kijk na of aan de tank een drukbegrenzer met meetpunt aanwezig is. Indien niet, neem dan contact op met je installateur en laat dat aanpassen.

Ondergrondse tank met Invisia

Jouw installateur installeerde normaal bij de plaatsing van de Invisia een T-stuk of meetpunt.

Gaskranen dicht?

Om na te gaan of de gasleiding geen lekken vertoont, zal die gedurende een bepaalde tijd onder druk worden gezet. De dienstkraan en afsluitkranen zullen dus worden afgesloten. We vragen jou om ook de stopkraan bij elk gastoestel in de woning dicht te draaien. Dat zal de heropstart van je gasinstallatie vergemakkelijken. Mocht de heropstart van de installatie na de keuring niet lukken, zal je beroep moeten doen op je installateur om de gastoestellen opnieuw op te starten.



Zit je met vragen? Neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

